


WM-EIS® modem – Gyors Telepítési Leírás

Honeywell® / Elster® Alpha és AS villamos fogasztaémér családokhoz


CSATLAKOZÁS

- 1 – Tápcsatlakozó (AC, mérő felé)
- 2a – RS232 csatlakozó (DSUB-9 vagy DSUB-25 vagy RJ12)
- 2b – RS485 csatlakozó (2-, vagy 4- vezetékes, érvéghüvely csatlakozó – rendelési opció: RJ12 / RJ45 csatlakozó)
- 2c – 2 digitális bemeneti csatlakozó (4-lábú)
- 3 – Antenna csatlakozó (SMA-M, 50 Ohm)
- 4 – SIM kártya tároló (push-insert, 2FF méretű SIM-kártya részére)
- 5 – Modem átlátszó műanyag háza (oldalt két rögzítővel)
- 6 – Műanyag fűlek (modem, villanyóra házba rögzítésére)
- 7 – Státusz LED-ek
- 8 – Modem műanyag ház fedélrögzítő csavar
- 10 – U.FL antenna csatlakozó
- 11 – Szupercapacitorok (rendelési opció)

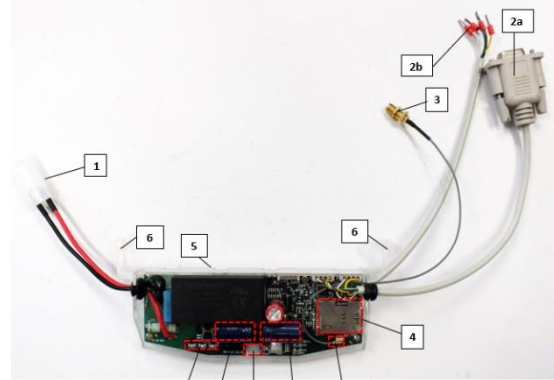

TÁPELLÁTÁS ÉS KÖRNYEZETI FELTÉTELEK

- Tápellátás: ~100-230V AC +15%/-15%, 50-60Hz +/- 5%
- AC tápfeszültség a mérőről („pigtail” / érvéghüvely csatlakozó) / Opcionálisan 8...28V DC tápfeszültség is csatlakoztatható (rendelési opció)
- Szupercapacitor: rendelési opció (áramkimaradás esetére a modem Last GASP SMS értesítést küld)
- Fogyasztás: 2.9W / Áramfelvétel: készletléti: 24mA @ 100V, 12mA @ 230V, átlagos: 30mA @ 100V, 15mA @ 230V, max. 0.15A @ 230V / DC táp bemenet: max 5W
- Vezetéknélküli kommunikáció: választott modul szerint
- Portok:
 - o 2a: RS232 (DSUB-9 / DSUB-25 / RJ12 / RJ45 csatlakozó) - rendelési opciók
 - o 2b: RS485 (2- vagy 4-vezetékes kivezetés vagy RJ12 / RJ45 csatlakozás) – rendelési opció
 - o 2c: 2 digitális bemenet (bemenet figyelés / szabotázs)
- Hőmérsékleti feltételek: Működés: -40°C és +70°C között, rel. 0-95% páratartalom mellett


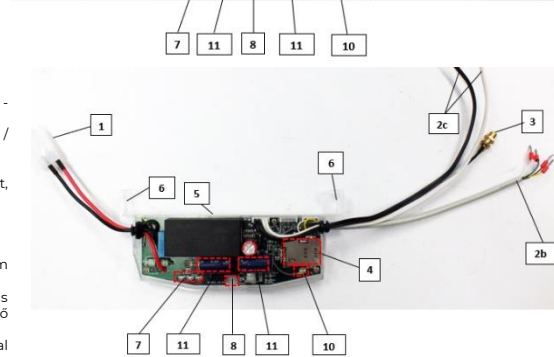


MECHANIKAI ADATOK

- Méret: 162 x 66 x 30mm, Tömeg: 98-130 gramm (csatlakozóktól és bővítő paneeltől függően)
- Kívétel: A modem félig átlátszó, IP51 védett antisztatikus műanyag házzal rendelkezik. Rögzítő fűlekkel a mérő kapocsfedele alá szerelhető.
- A modem egyidejűleg kétféle csatlakozás csatlakozóval rendelkezik (rendelési opciók): RS232 csatlakozás / RS485 csatlakozás / 2 Digitális bemenet

TELEPÍTÉSI LÉPÉSEK

1. lépés: Távolítsa el a mérő kapocsfedélélt, lazítsa meg a csavarjait.
2. lépés: Cyőződjön meg, hogy a készülék nincs áram alatt / Távolítsa el az AC csatlakozást!
3. lépés: Helyezzen be, egy adatsomaggal aktivált SIM-kártyát a modembe, a SIM-tárolóba történő nyomásával (4), amíg egy kattán hangot nem hall (ez jelzi, hogy a kártya rögzítésre került). Figyeljen oda a behelyezéskor, hogy a SIM chip lefelé nézzen, a SIM-kártya levágotó sarka pedig a modem belső része felé.
4. lépés: Helyezze be a modem a mérő kapocsfedele alá, a mérő belső rögzítési pontjaira (pl. 6 sz. fűlek segítségével) és rögzítse azt – a mérő leírása szerint.
5. lépés: Csatvarjon fel a kommunikációnak megfelelő – külső mágnestálpas, vagy törhető pálcia antennát az antenna csatlakozóra (3).
6. lépés: A modem konfigurálásához csatlakoztassa a számítógépéhez az RS232 kábellel (2/2a) és egy RS232-USB átalakítóval (RJ12 esetén RJ12-USB adapter segítségével).
7. lépés: Csatlakoztassa a modem AC tápcsatlakozóját (1) – érvéghüvelyes csatlakozás, vagy „pigtail” csatlakozó a változattól függően - a mérő táp bemenetére (100-230V AC esetén), vagy külső 230V AC tápellátásra.
8. lépés: Konfigurálja fel a modemet a WM-E Term® program segítségével RS232 port ↔ számítógép kapcsolat!
9. lépés: A beállítások után távolítsa el az RS232 kábelt (2/2a) az USB adatterről.
10. lépés: Távolítsa el a modem AC tápcsatlakozóját (1) a mérőről (vagy az áramforrásról) - a modem tápellátása megszűnik és lekapcsol.
11. lépés: Létesítsen adatkapcsolatot a modem ↔ mérő között, a kívánt interfészen (2/2a. sz. port – RS232 kapcsolat / RS485 porton (2b sz. port: 2- vagy 4 érvéghüvely csatlakozás / bizonyos mérők esetén az RJ12 csatlakozón). Csatlakoztassa a modem adatkábelét a mérőre – a mérő típus szerint, annak gyári útmutatójának megfelelően.
12. lépés: Ha a modem rendelkezik 2 digitális bemeneti kábellel (2c), akkor csatlakoztassa a kábelpárokat a külső – megfigyelendő – készülékre, vagy szabotázs védelmi célra. A fekete vezeték pár az 1. sz. bemenethez tartozik, a fehér kábel pár pedig a 2. sz. bemenethez.
13. lépés: Csatlakoztassa a modem AC tápcsatlakozóját (1) a mérő táp bemenetére (100-240V AC esetén) – a „pigtail” vagy érvéghüvely csatlakozó mérő AC-csatlakozójára, vagy csatlakoztassa a két fázist (57.7V AC feszültség esetén). Ekkor a modem elkezd az üzemszerű működését, melyet a LED-ek jeleznek. Helyezze vissza, és rögzítse a mérő burkolat fedelét / kapocsfedélélt.

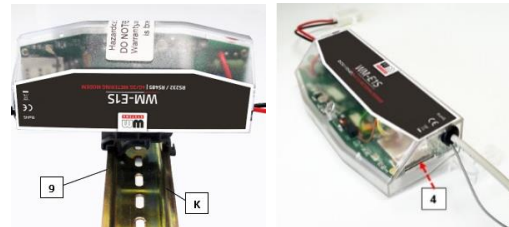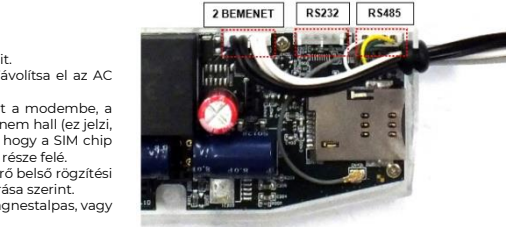

MŰKÖDÉS JELZŐ / STÁTUSZ LED JELZÉSEK

LED	Jelentése
LED 1 GSM / GPRS státusz	<ul style="list-style-type: none">A hálózati regisztráció alatt: a led aktívHálózatkeresés alatt: másodpercenként egyet villanAmikor a hálózatra csatlakozott és az IP kapcsolat megfelelő: kettőt villan másodpercenkéntHa megváltozik a mobilhálózati elérés: gyors villogást produkál az alábbiak szerint:2G → 2 villanás másodpercenként / 3G → 3 villanás mp-enként / Ha nincs elérhető hálózat: inaktívCSD hívás alatt és IP adattovábbítás alatt LED folyamatosan világít
LED 3 SIM státusz / SIM hiba, vagy PIN hiba	<ul style="list-style-type: none">Folyamatosan világít, amíg nincs fent hálózaton és nincs RSSI visszajelzés (SIM ok)Ha a SIM PIN megfelelő: a led aktívHa nincs érzékelhető SIM, vagy a SIM PIN nem megfelelő: egyet villan másodpercenként (lassú villogás)Ezen a LED-en villogja le az RSSI (térerősség) értéket: „N” darab villogással, kb 10-15 másodpercenként függően az RSSI érték frissítésének periódusától, az RSSI-nek megfelelő „N” villanás számmal, az egyes hálózati szabványokon eltérő értékek megfelelően:<ul style="list-style-type: none">o 2G: 1 villogás (RSSI >= -98), 2 villogás (RSSI: -97 és -91 között), 3 villogás (RSSI: -90 és -65 között), 4 villogás (RSSI > -64)o 3G: 1 villogás (RSSI >= -103), 2 villogás (RSSI: -102 és -92 között), 3 villogás (RSSI: -91 és -65 között), 4 vill. (RSSI > -64)o 4G: LTE: 1 villogás (RSSI >= -122), 2 villogás (RSSI: -121 és -107 között), 3 villogás (RSSI: -106 és -85 között), 4 (RSSI > -84)o LTE Cat.M1: 1 villogás (RSSI >= -126), 2 villogás (RSSI: -125 és -116 között), 3 vill. (RSSI: -115 és -85 között), 4 (RSSI > -84)o LTE Cat.NB: 1 villogás (RSSI >= -122), 2 villogás (RSSI: -121 és -107 között), 3 vill. (RSSI: -106 és -85 között), 4 (RSSI > -84)
LED 2 E-meter státusz	<ul style="list-style-type: none">A transzparens mérő kommunikáció során a ledet kétszer villogtatja másodpercenként.A transzparens mérő kommunikáció lezárásával a ledet kikapcsolja.IEC mérő státusza alapján a ledet bekapcsolja.Multi-utility mód beállítás esetén a ledet be-, vagy kikapcsolja.

A MODEM KONFIGURÁLÁSA

A modemet első használat előtt paraméterezni kell, melyet a WM-E Term® programmal lehet elvégezni, az alábbiak szerint:

- Az alkalmazás számára a Microsoft .NET futtatási környezet megléte/telepítése szükséges az adott számítógépen.
- A konfigurálás ideje alatt a modem AC tápellátását vagy a mérőről, vagy 230V AC hálózatról kell biztosítani.
- Csatlakoztassa a modemet a számítógépéhez az RS232 kábel és egy RS232-USB átalakítóval (RJ12 kábel esetén megfelelő konverter kábellel).
- A soros kábelkapcsolathoz állítsa be a PC COM portját a modem soros porti tulajdonságaihoz. Windowsban a Start / Vezérlőpult / Eszközkezelő / Portok (COM és LTP) menüben, Tulajdonságok: Bit/sec: 9600, Adatbitek: 8, Parítás: Nincs, Stop bitek: 1, Átviteli sebesség: nincs.
- A modem konfigurálásához és teszteléséhez szükséges lesz egy aktivált SIM-kártyára. A konfigurálás SIM kártya nélkül is lehetséges, ez esetben a modem időszakosan újraindítja magát, illetve bizonyos funkciói a SIM kártya behelyezőségig nem lesznek elérhetőek (pl. távoli elérés).
- A konfigurációt CSDData hívással (csak 2G hálózatot is használó beállítás esetén), illetve mobilinternet (TCP) kapcsolaton is elvégezheti.

Fontos! RS232 ↔ PC csatlakozás esetén a mérő kapcsolat nem áll rendelkezésre a konfigurálás idejére, mivel a mérő kapcsolat akkor nem aktív. Így a beállítás ideje alatt a modem nem kapcsolódik a mérőre, és nem olvas ki paramétereket. A PC ↔ modem kapcsolat ideje alatt, az RS232 kapcsolat foglaltsága miatt a mérőhez egy másik konfigurációs porton tud kapcsolódni – pl. Optikai port vagy TCP/IP.

Kapcsolódás a modemhez (RS232 porton!)

1. lépés: Töltse le a https://www.m2mserver.com/m2m-downloads/WM_ETerm_v1.3.80.zip fájlt, csomagolja ki, és indítsa a wm-eterm.exe fájlt.
2. lépés: Nyomja meg a **Bejelentkezés** gombot a program ablakban, majd válassza ki a **WM-EIS** készüléknél a **Választ** gombot.
3. lépés: Ból oldalon a **Kapcsolat típus** részén válassza a „**Soros port**” fület, az **Új kapcsolat** mezőhöz írjon be egy profil nevet, és nyomjon a **Létrehozás** gombra.
4. lépés: Válassza ki a megfelelő számú **COM portot**, a **Kezdeti adatátviteli sebesség** mezőbe állítsa be az adatkapcsolat sebességét 9600-as értékre (Windows® Eszközkezelőben állítsa 9600 baud sebességre a COM portot). Az **Adatformátum** 8, N, 1 legyen. Nyomjon a **Mentésre** a soros profil elkészítéséhez.
5. lépés: A képernyőn alján válassza a **létrehozott „Soros port” kapcsolatot**.
6. lépés: Válassza a fenti menüből az **Eszköz információk** ikont, és ellenőrizze az **RSSI** értéket, hogy elegendő télerősség áll-e rendelkezésre (legalább sárga színűnek - átlagos télerősség - vagy zöldnek kell lennie). Ha nem, állítson az antennán, amíg jobb dBm értéket nem kap (újra ki kell olvasni a státuszt).
7. lépés: Válassza a fenti menüből a **Paraméterek olvasása** ikont a modemhez való csatlakozáshoz. A kapcsolódás megkezdődik, és kiolvasásra kerülnek a modem tulajdonságai, azonosítói, paraméterei.

*Ha CSDData hívással vagy TCP/IP kapcsolaton távolról szeretne a modemhez csatlakozni, a **Telepítési leírás** alapján állítsa be a paramétereket.

Paraméterek megadása / konfigurálása

1. lépés: Töltse le a WM-E Term minta állományt: https://www.m2mserver.com/m2m-downloads/WM-EIS_STD_V5210_default.zip, csomagolja ki, majd válassza a **Fájl / Betöltés** menüpontot a konfigurációs minta betöltéséhez. Az alábbiak szerint ellenőrizze a beállításokat.
2. lépés: Nyomjon a képernyő alján, közepén a **További beállítások** gombra, majd a **Paraméter csoport** menüből válassza az **APN** csoportot, majd nyomjon az **Értékek szerkesztése** gombra. Itt adja meg az **APN Szerver név**, illetve szükség esetén **APN Felhasználó név** és az **APN Jelszó** értékeket, majd nyomjon az **OK** gombra.
3. lépés: Válassza ki az **M2M paraméter csoportot**, majd nyomjon az **Értékek szerkesztése** gombra. A **Transzparens (IEC) mérőkiolvasás** portjánál adja meg azt a **PORT számot**, melyen keresztül a mérő távoli kiolvasása történik. A **Konfiguráció és firmware letöltés** portjához írja be azt a **PORT számot**, melyen keresztül a modemet üzembeküldés után távolról paraméterezni tudja / új firmware-ről tudja feltölteni.
4. lépés: Ha a SIM PIN-t is meg kell adnia, válassza a **Mobilhálózat** nevű paraméter csoportot, és adja meg a **SIM PIN kód** értéket. Válasszon egy értéket a **Mobilhálózati technológia** mezőnél (pl. **Minden elérhető technológia** (ajánlott beállítás), vagy **csak 4G**, vagy **LTE-ről 2G-re** („fallback” modul esetén)). Ezen a fülön van lehetőség a mobilszolgáltató kiválasztására, és hogy a szolgáltatás választás automatikus, vagy kézzel történjen. **Alapbeállítás szerint a mobilszolgáltató választás automatikusan** történik. Nyugtassa a beállítást az **OK** gombbal.
5. lépés: Az RS232 soros port és transzparens beállítás a **Trans. / NTA** paraméter csoport kiválasztásával állíthatja be. A készülék alapbeállításai: **Multi-utility mód: transzparens mód, Mérő port sebesség [baud]: 9600, Fix BNI adatformátum a mérőnél -** négyzetet bepipálja).
6. lépés: Az RS485 beállításokat az **RS485 mérő interfész** nevű Paraméter csoportban találja. Az RS485 módot állítsa a mérővel történő összekötésének megfelelően. RS232 port használata esetén válassza a letiltás opcióit. Nyugtassa a beállítást az **OK** gombbal.
7. lépés: Ha végezt a beállításokkal, a menüből a **Paraméterek írása** ikont kiválasztva tudja a beállításokat a modemre küldeni. A státusz sorban látszik a paraméter feltöltés folyamata. A folyamat végén a modem újraindításra kerül és már az új beállítások szerint működik tovább.
8. lépés: A modem kezelés a **Watchdog** csoportban állítható. A beállításokat a **Fájl/Mentés** menüben mentheti, így más modemre is betöltheti.
9. lépés: **Firmware frissítés: az Eszközök** menü, **Egyszeri Firmware frissítés** menüpont alatt végezhető el, egy .DWL kiterjesztésű állomány betöltésével. A frissítési folyamat végén a modem újraindul, és már az új firmware-rel működik tovább, a **korábbi beállítások megtartásával**.

A termék dokumentációit, letöltési anyagait a termék weboldalán találja: <https://www.m2mserver.com/termekek/wm-els>

A termék el van látva a CE jelzéssel az európai előírásoknak megfelelően.

